
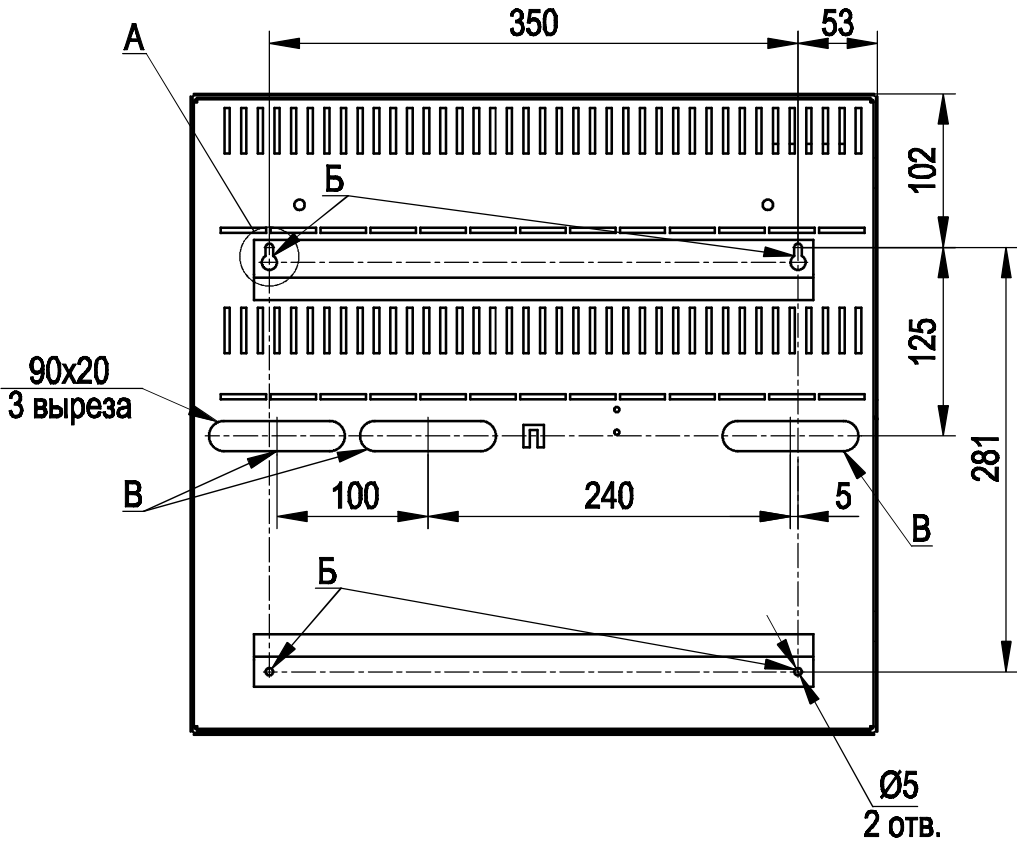
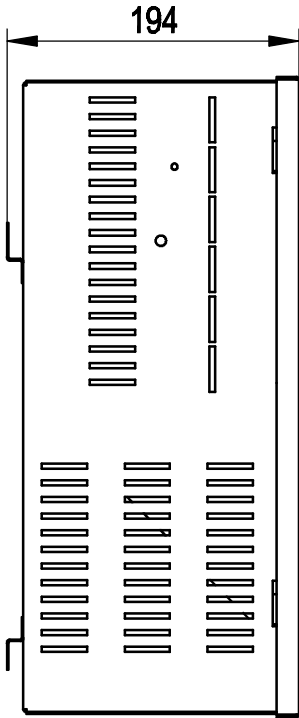


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ФИАШ.436234.397 ГЧ

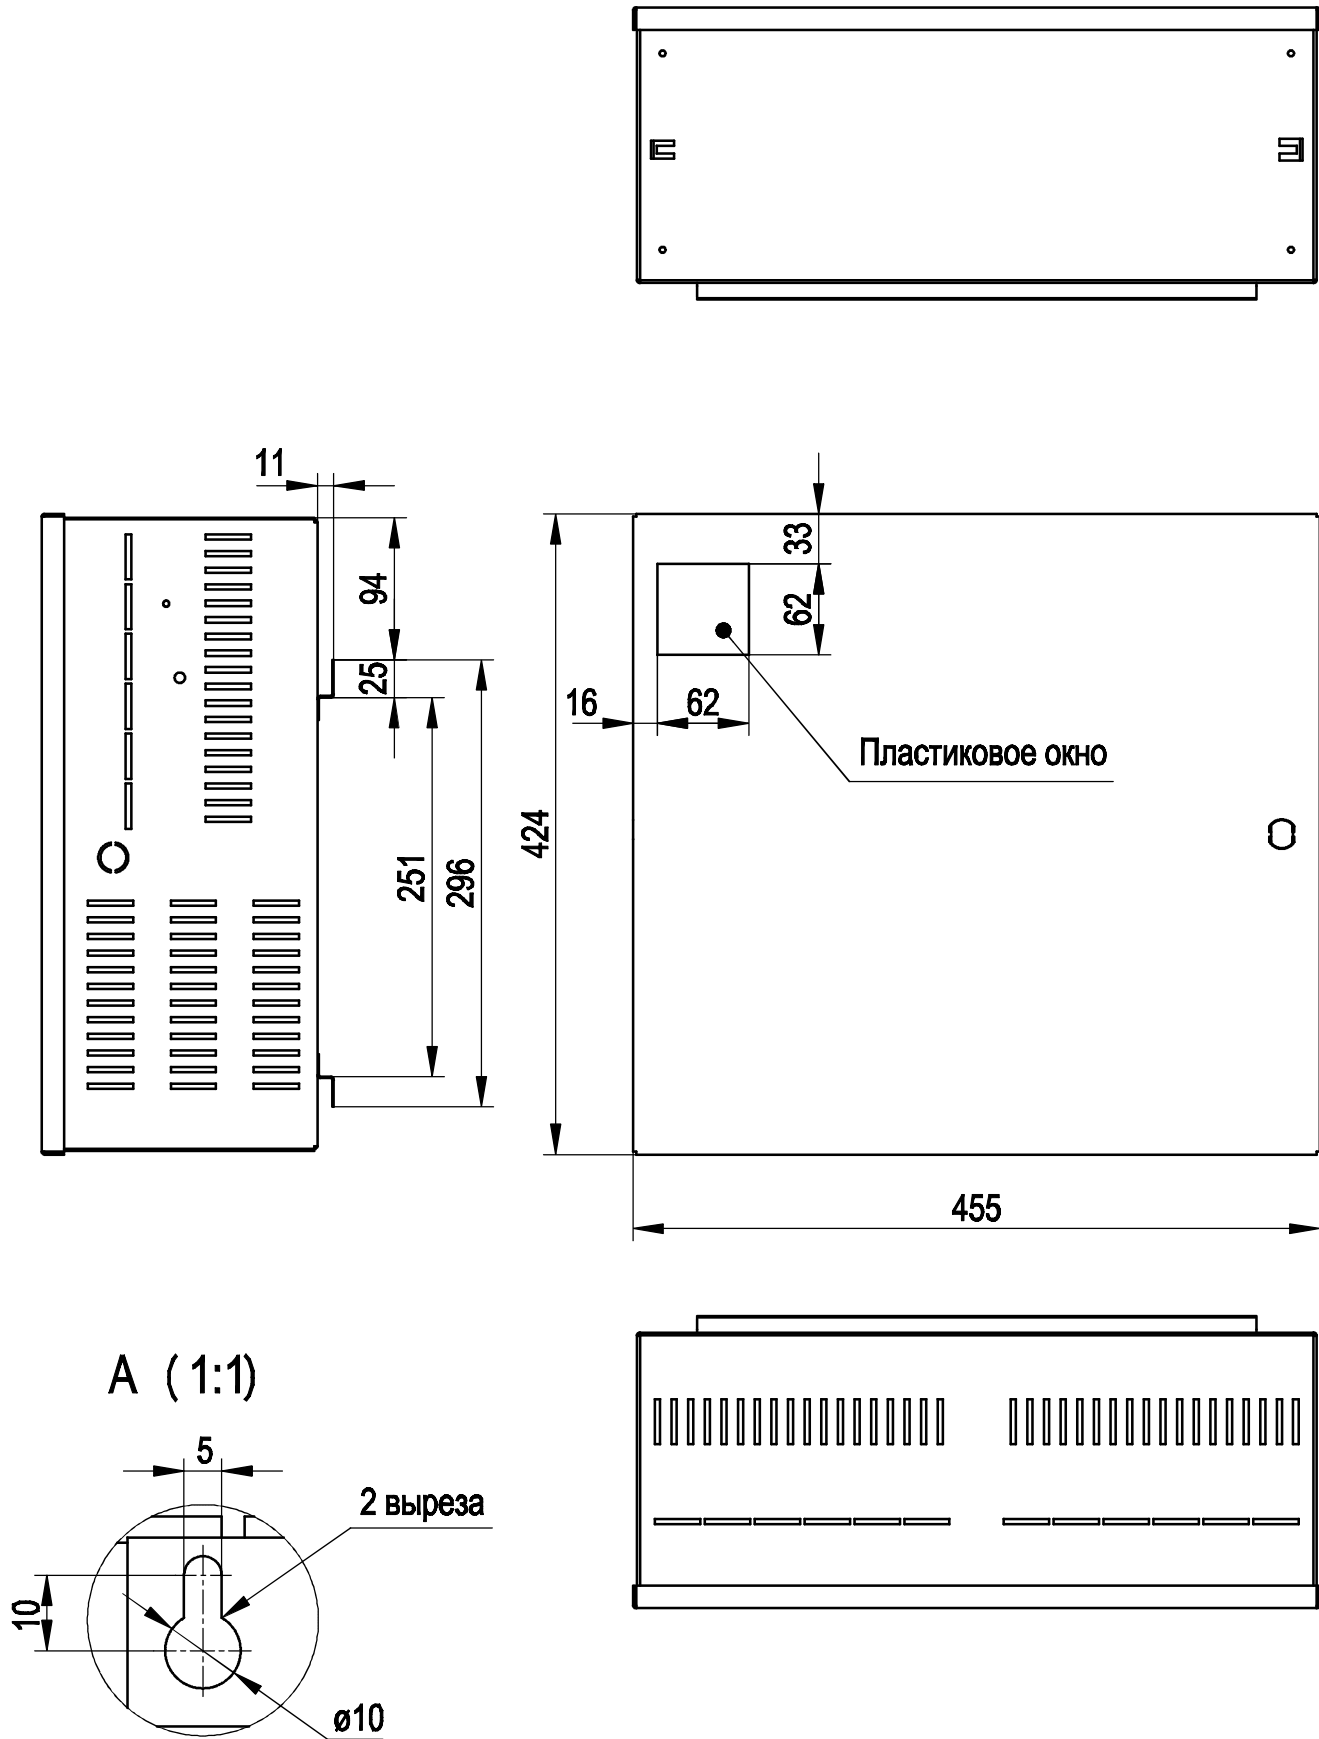

1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

						ФИАШ.436234.397 ГЧ					
						источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 исп.5000 Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб	
										1:5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.							Лист		Листов 1		
							БАСТИОН				
Н. контр.											
Утв.											