
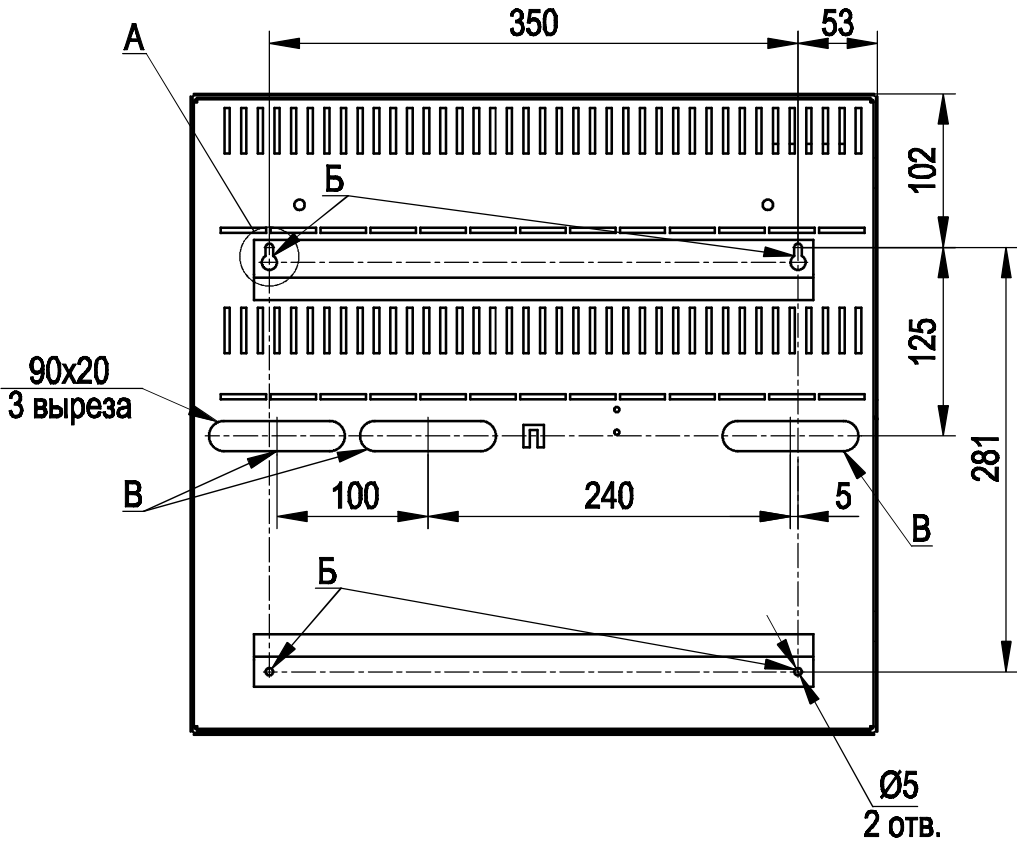
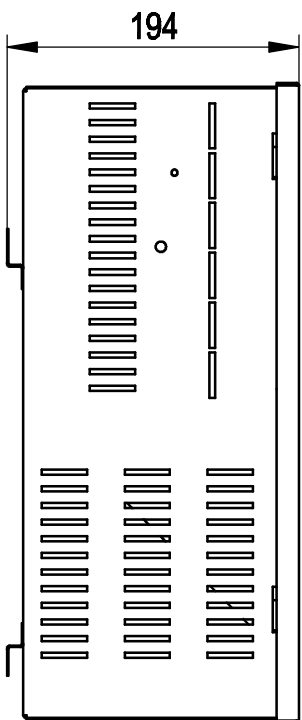


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ФИАШ.436234.536 ГЧ

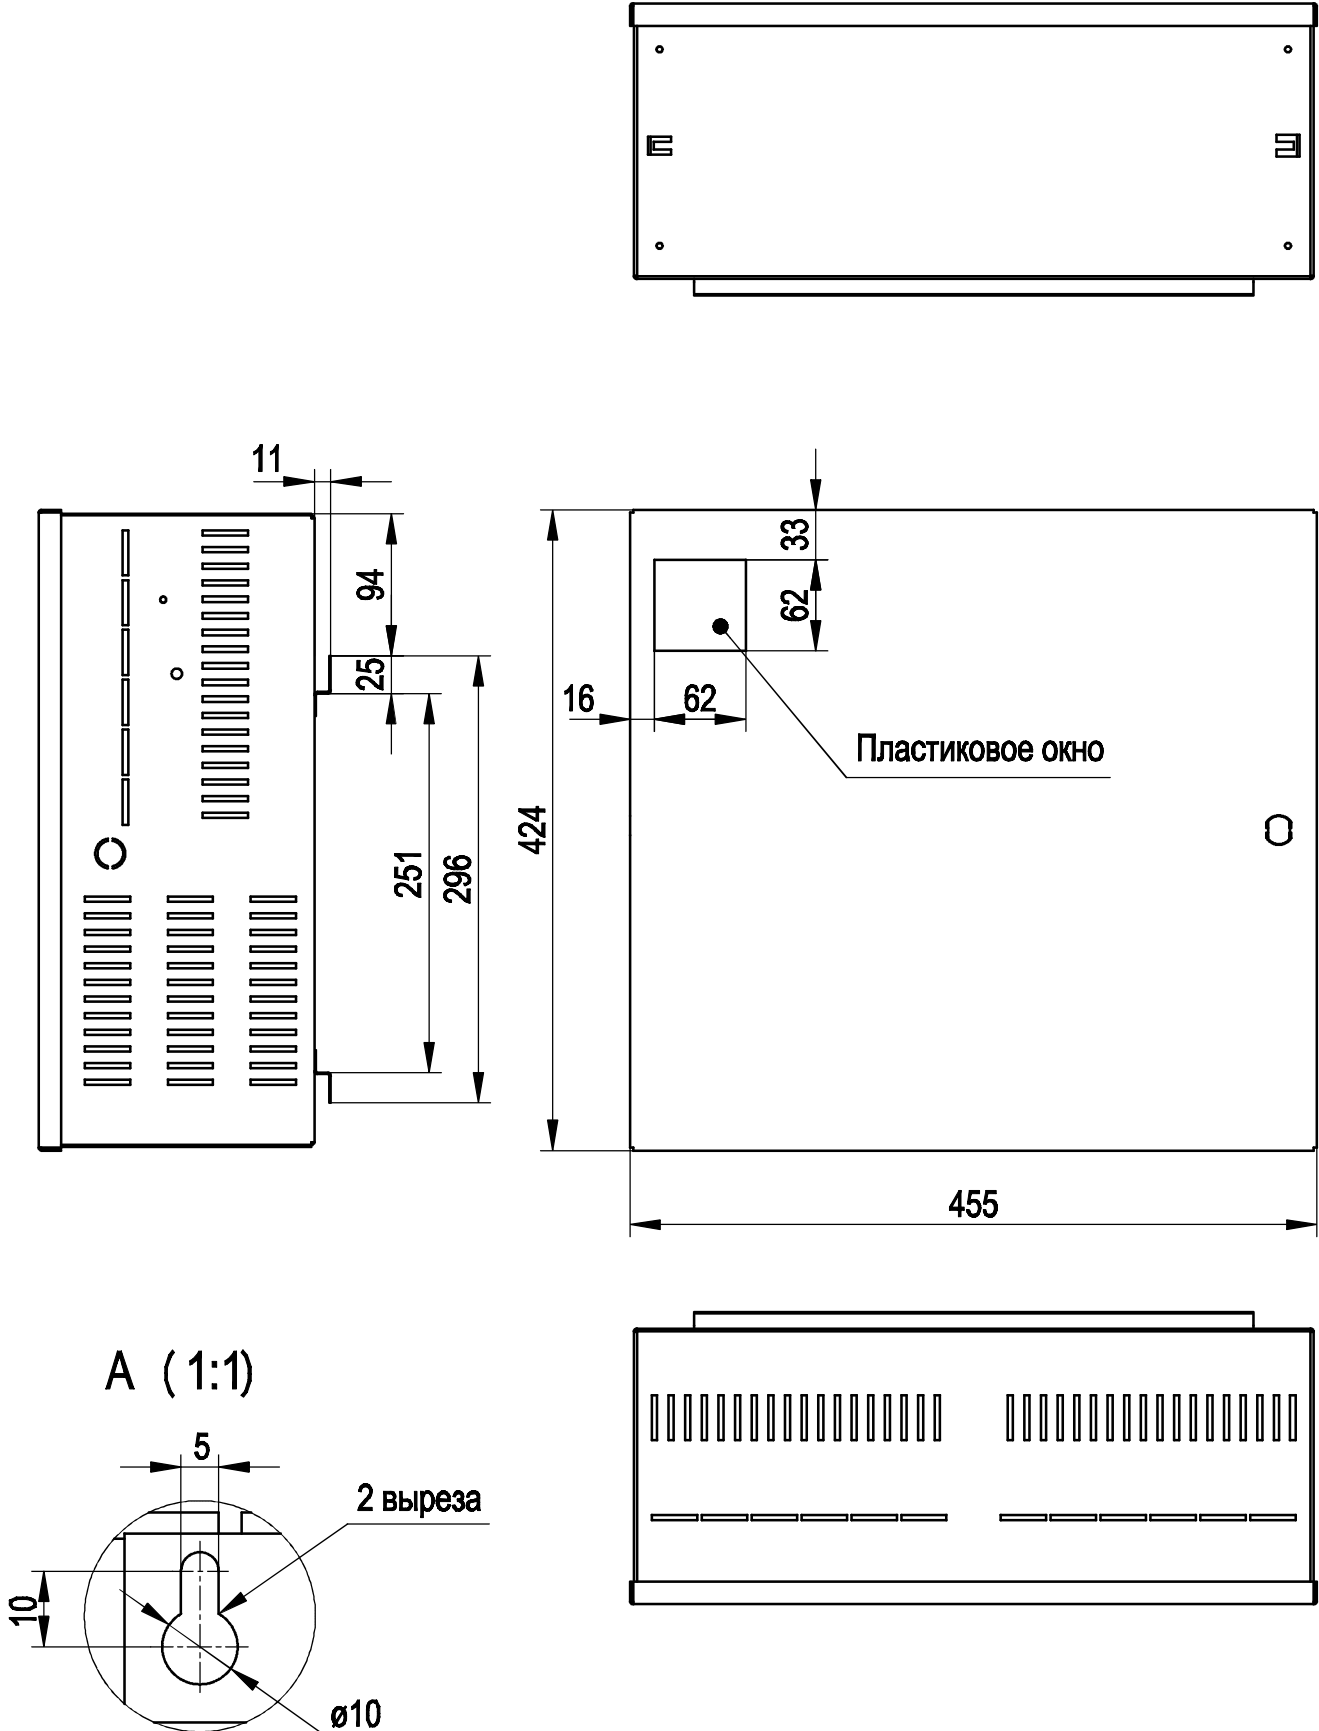

1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

ФИАШ.436234.536 ГЧ					источник вторичного электропитания резервированный			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СКАТ-1200У исп.5000					1:5
Разраб.					Габаритный чертеж			Лист	Листов	1
Пров.								БАСТИОН		
Т. контр.										
Н. контр.										
Утв.										