
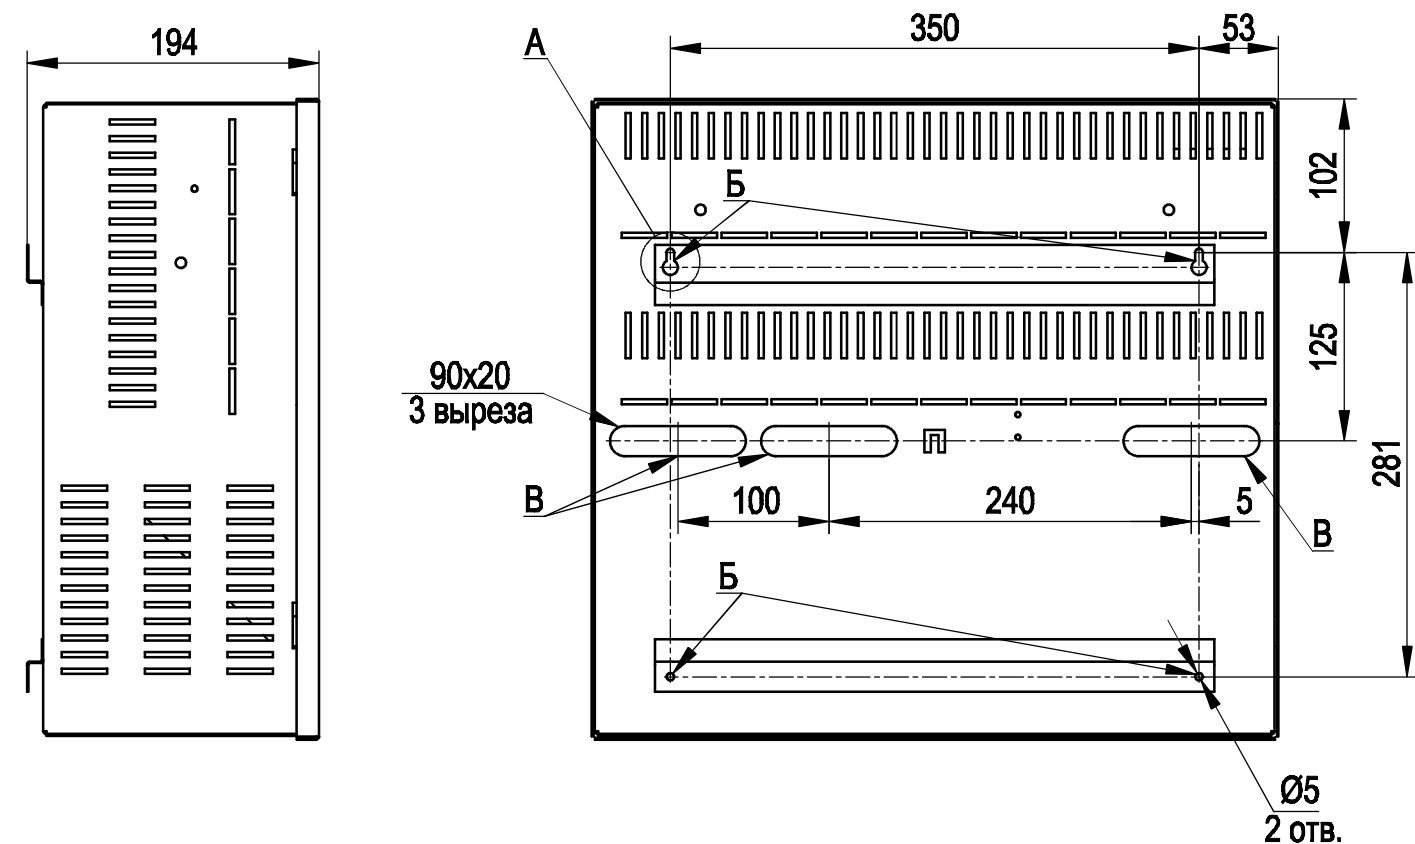


ΦΜΑΠ.436234.491 ΤΗ

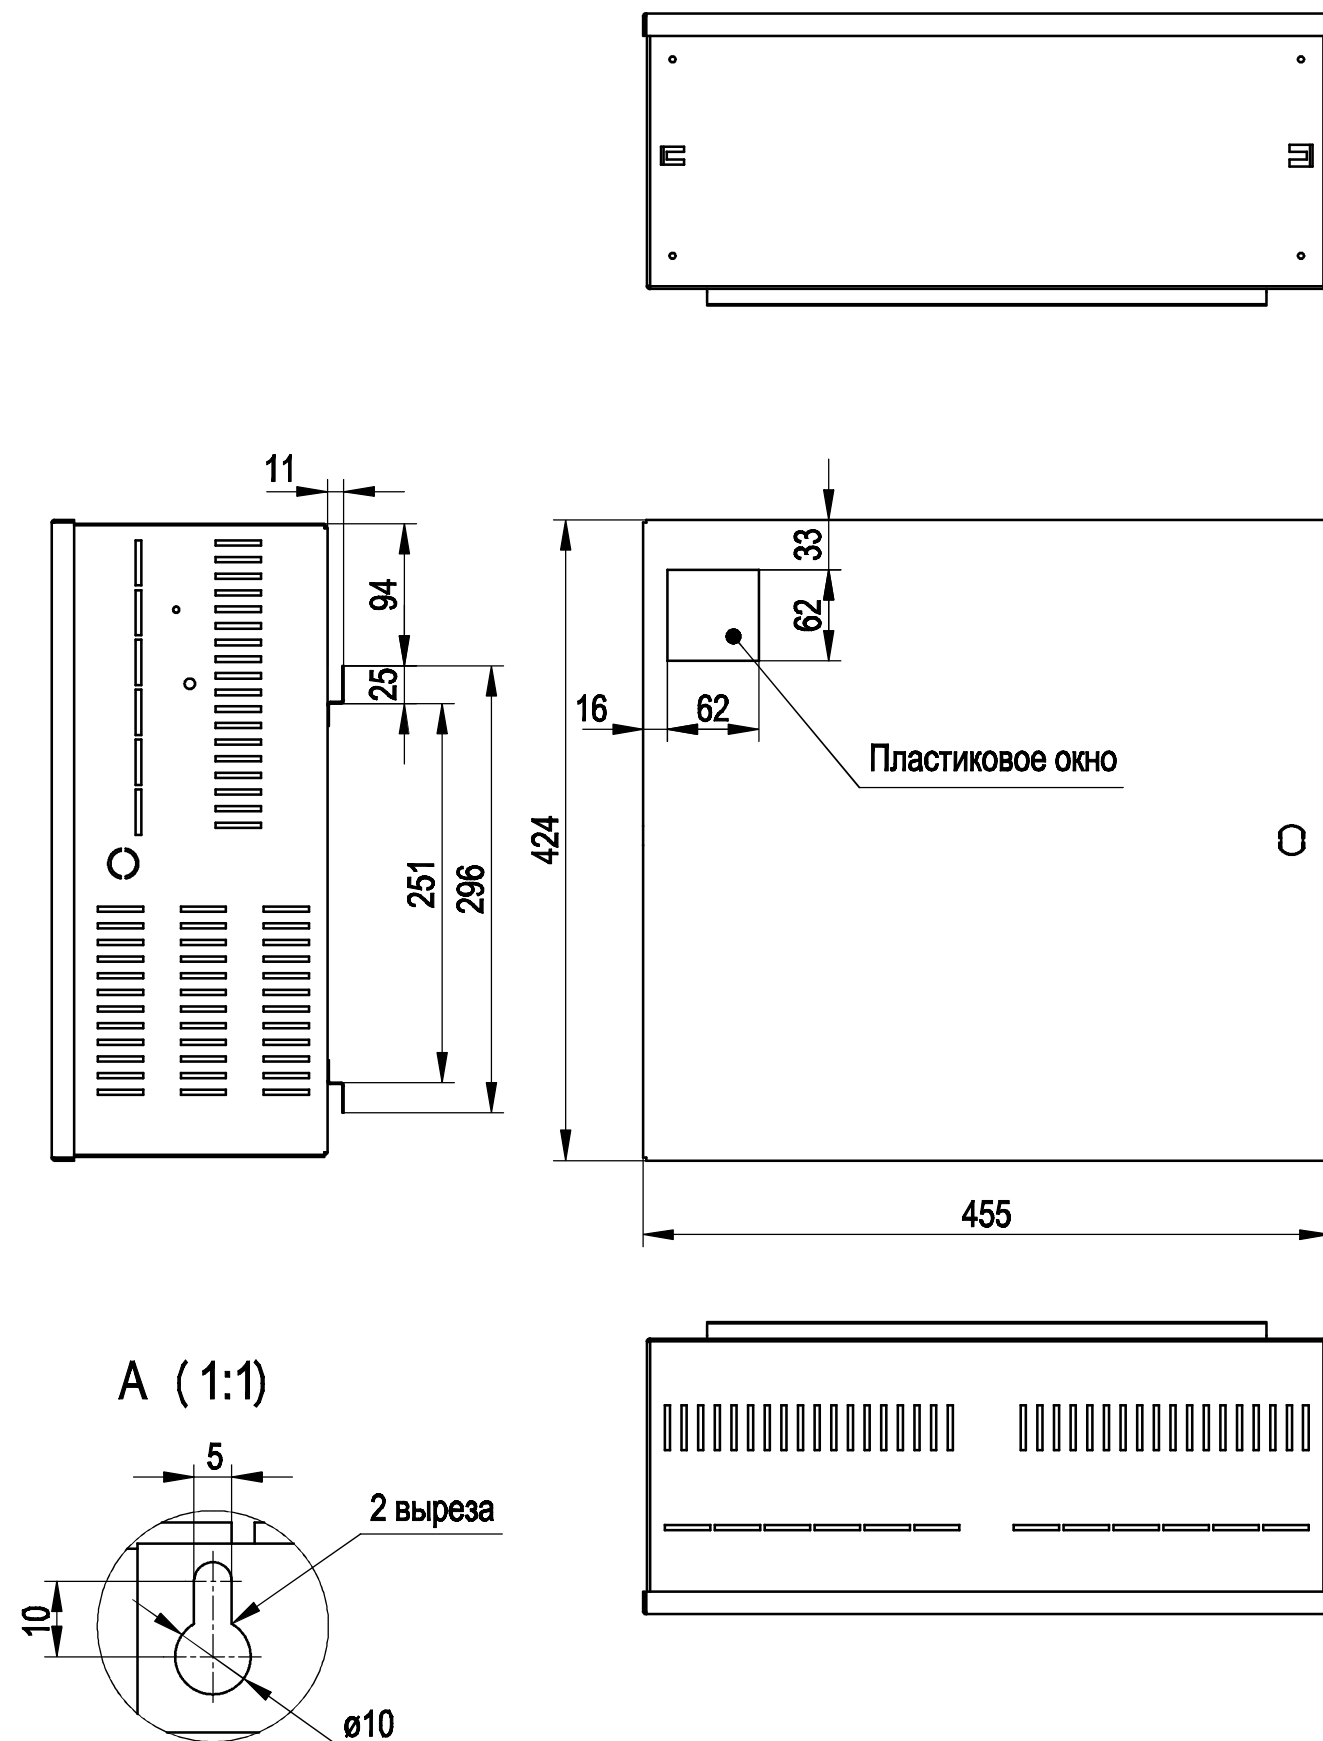

1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436234.491 ГЧ									
					источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-2400И7 исп.5000 Габаритный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1:5				
Разраб.														
Пров.														
Т. контр.						Лист			Листов 1					
Н. контр.						БАСТИОН								
Утв.														